


**Legende**

- Put**
- Inlaat ●
  - Lozingspunt/Uitlaat ●
  - Instroming ●
  - Uitstroming ●
- Leidingen**
- |                                    |     |         |
|------------------------------------|-----|---------|
|                                    | RVA | Gemengd |
| Gravitaïr, PIDPA/Gemeente          | →→→ | →→→     |
| Overwelfde gracht, PIDPA/Gemeente  | →→→ | →→→     |
| Gravitaïr, Andere eigenaar         | →→→ | →→→     |
| Overwelfde gracht, Andere eigenaar | →→→ | →→→     |
- Grachten**
- |                            |          |      |
|----------------------------|----------|------|
|                            | Ingebuid | Open |
| Gracht, Pidpa              | →→→      | →→→  |
| Gracht, Gemeente           | →→→      | →→→  |
| Gracht, Prive              | →→→      | →→→  |
| Baangracht, VI. Gewest     | →→→      | →→→  |
| Baangracht, Provincie      | →→→      | →→→  |
| Gracht, Polder of Watering | →→→      | →→→  |
- VHA waterlopen**
- Bevaarbaar ———
  - Onbevaarbaar, categorie 1 ———
  - Onbevaarbaar, categorie 2 ———
  - Onbevaarbaar, categorie 3 ———
  - Buiten categorie ———
- Zones te ruimen grachten**
- Geen te ruimen grachten aanwezig □
  - Cat I : Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype I □
  - Cat II : Specie voldoet aan de normen voor vrij hergebruik binnen bestemmingstype II-V □
  - Cat III : Specie voldoet aan de normen van VLAREA voor niet vormgegeven bouwstof □
  - Cat IV : Specie voldoet aan de acceptatiecriteria van een reinigingscentrum □
  - Cat V : Specie voldoet niet aan de acceptatiecriteria van een reinigingscentrum en moet gestort worden □
  - Cat III,IV,V □
  - Cat IV,V □

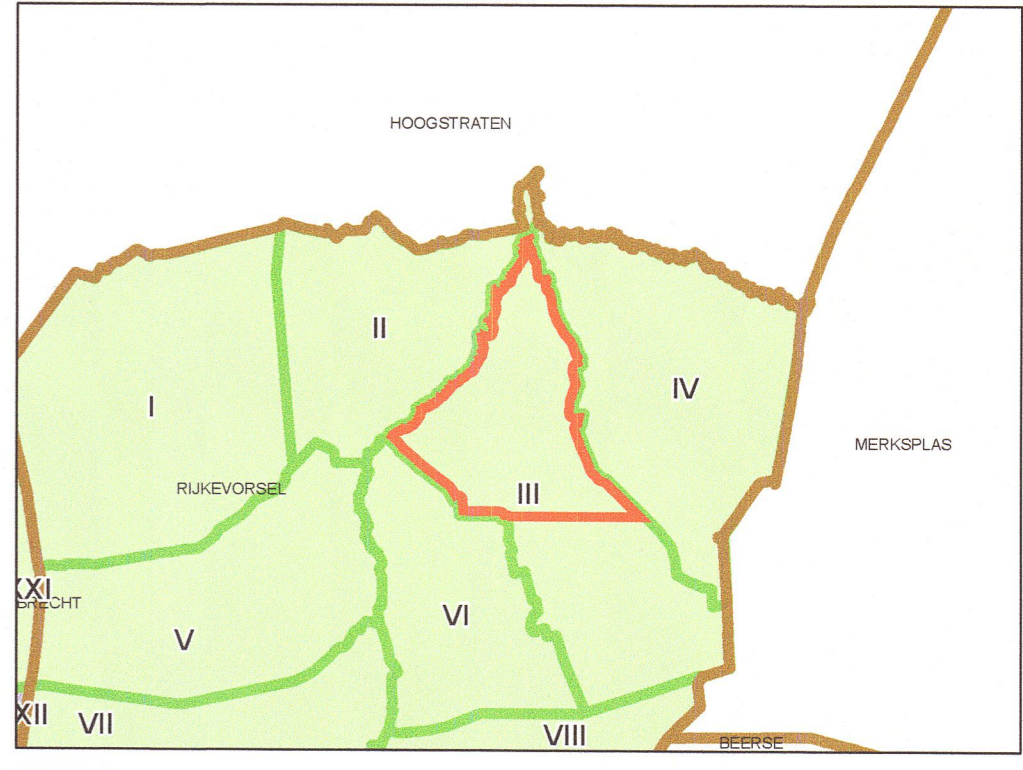

**RIJKEVORSEL**  
**zone III deel 1**  
 Zones te ruimen grachten

Bladnr. 1/2    Schaal 1:5.000    Datum 09-04-2018

Pidpa Riolering  
 tel. 0800 90 300  
 adres Desguinlei 246 2018 Antwerpen  
 website <http://riolering.pidpa.be>  
 fax 03 260 60 03  
 e-mail [riolering@pidpa.be](mailto:riolering@pidpa.be)

